




项目名称	青田县第二养老中心项目	修改原因	完善设计
专业	结构	工程号	Q2020-028


1. 新增室外设备基础图，基础要求：基础设计地基承载力为 $60\text{N}/\text{m}^2$ ，筏板混凝土强度等级为C30，筏板厚度均为400mm，板底标高现场待定，筏板配筋为双层双向 $\Phi 14@200$ 。基础下设100mm厚C15素混凝土垫层。基础平面尺寸详见下图：

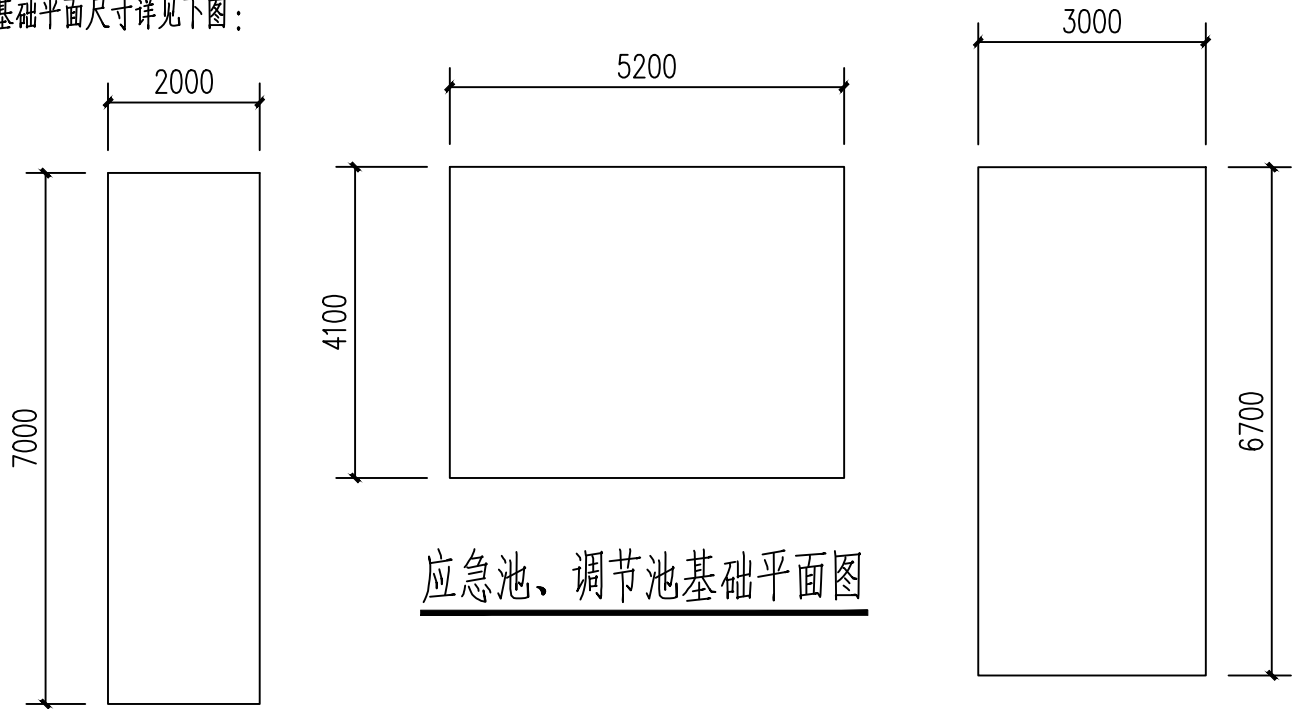

应急池、调节池基础平面图

MBR一体化设备基础平面图

玻璃钢式调节池基础平面图

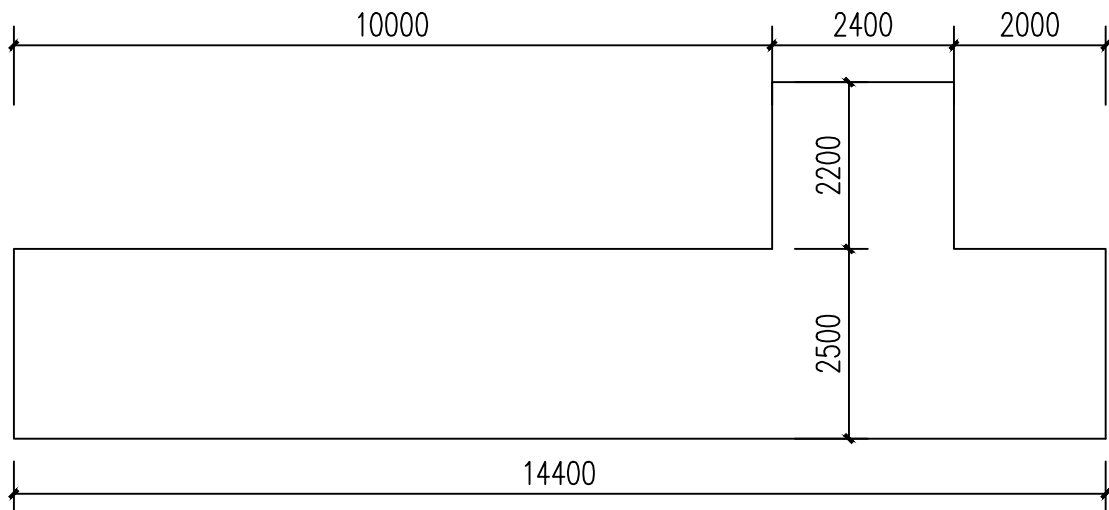

地埋式A2/O一体化设备基础平面图

主送：青田县民政局

抄送：施工、监理单位

审核：胡明

设计：陈泽斌

校对：康伟